



295

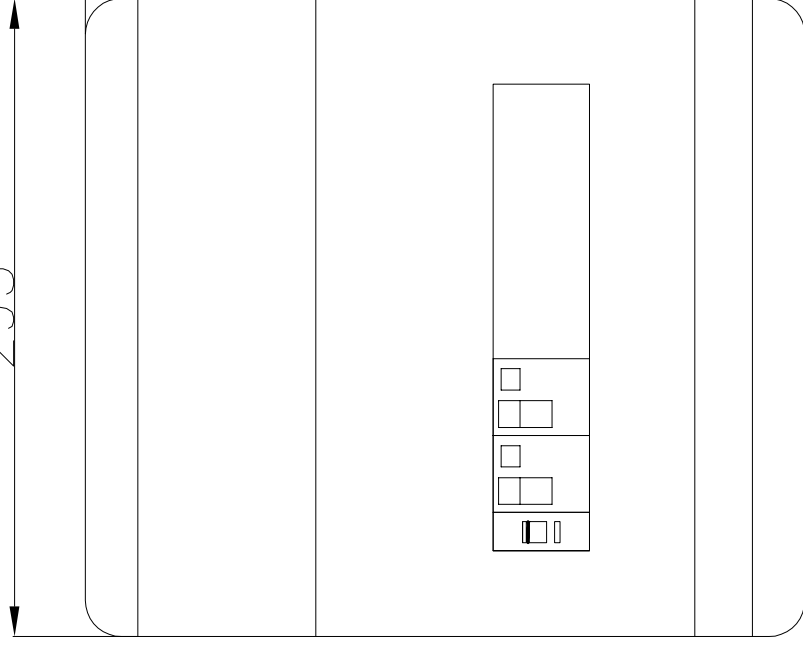

333

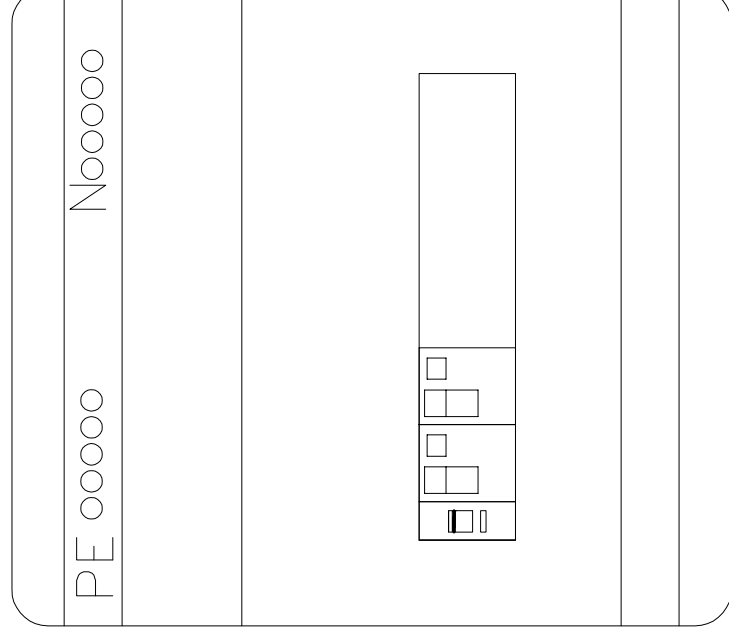

UWAGI:

1. Skrzynkę zasilania potrzeb ogólnych SKZ2 w projektowanej komorze zasuw należy zamontować w miejscu wskazanym na planie instalacji.
2. Wysokość montażu powinna umożliwiać zalanie skrzynki poprzez ewentualne dostanie się wód gruntowych do komory.



DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Noccoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA TERENIE GMINY TARCZYN – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

INWESTOR: URZĄD GMINY TARCZYN
05-555 TARCZYN, ul. Rynek8a

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA SKRZYNKI ZASILAJĄCEJ SKZ2 W KOMORZE ZBIORNIKA

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
mgr inż. Paweł Błady	SLK/0366/PWOE/04		10.2007
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Paweł Kozuch			10.2007
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		10.2007

STADIUM DOKUMENTACJI

P.B. – W.

SKALA

* / *

NR RYSUNKU

E-13

ARKUSZ

1/1

UKŁAD SIECI TN – S
OCHRONA DODATKOWA: SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
II KALAS IZOLACJI