



ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA RG

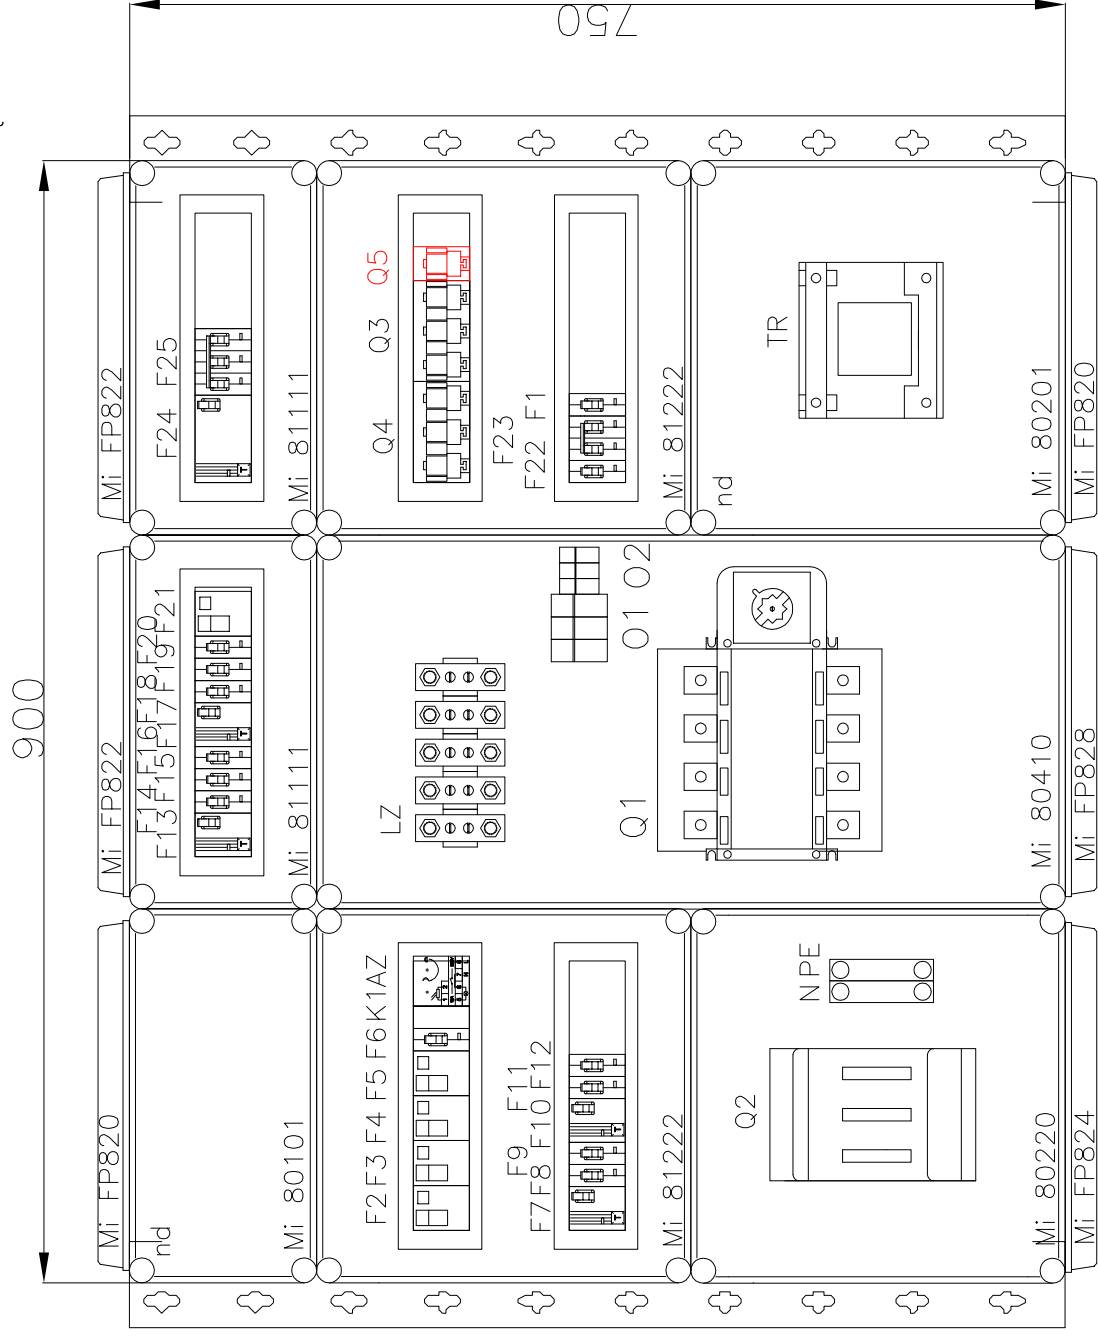

900

750

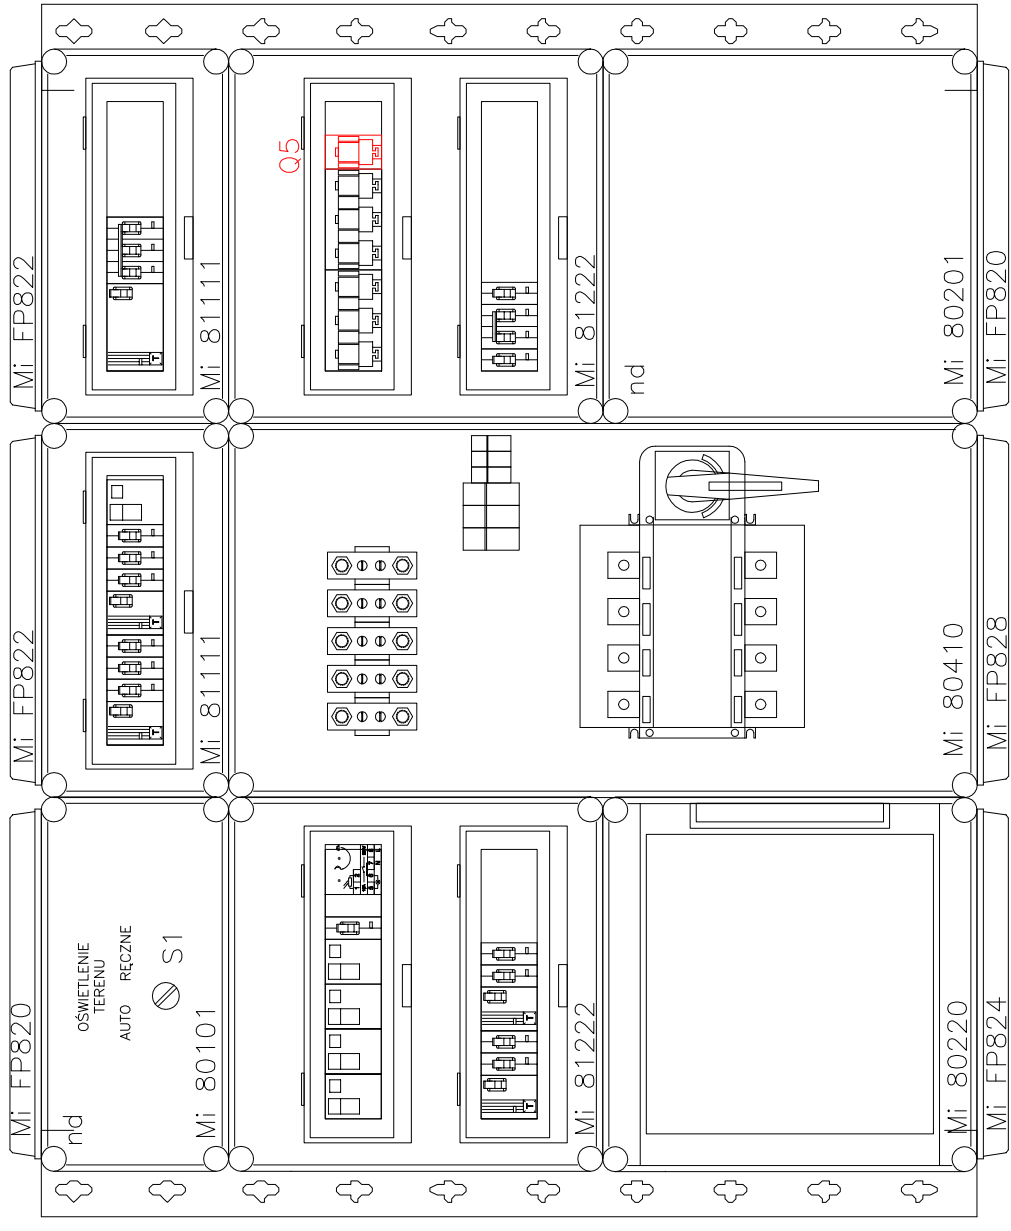

UWAGA:

- Kolorem czerwonym oznaczono projektowane zabezpieczenie kabla relacji istniejąca rozdzielnica RG projektowana skrzynka zasilająca SKZ2 (w komorze projektowanego zbiornika wody).



Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE NA TERENIE GMINY TARCZYN – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

INWESTOR: URZĄD GMINY TARCZYN
05-555 TARCZYN, ul. Rynek8a

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
mgr inż. Paweł Błoty	SLK/0366/PWOE/04		10.2007
mgr inż. Paweł Kozuch			10.2007
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		10.2007

STADIUM DOKUMENTACJI

P.B. – W.

SKALA

/

NR RYSUNKU

E-11

ARKUSZ

1/1

UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA DODATKOWA: SAMOCZYNNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA II KALAS IZOLACJI